




COMBI		750/150	900/200
Gesamt-Inhalt / Total capacity / Volumen total / Volume total	l	730	900
Inhalt vom Brauchwasser / Capacity domestic Water tank / Volumen ACS / Volume AQS	l	150	200
Inhalt Heizungswasser / Heating water / Volumen calefacción / Volume aquecimento	l	580	700
PU-Weichschaum / Soft-insulation / Aislamiento de espuma blanda / Isolamento de espuma blanda	100mm	X	X
Gesamte Höhe / Total height / Altura total / Altura total	mm	1800	2150
Solar Unterwärmetauscher / Lower solar collec. pipe coil / Serpentina interna solar / Serpentina interna solar	m <sup>2</sup>	2,4	3,0
Leergewicht / Weight empty / Peso vacio / Peso neto	kg	226	264
Max. Betriebsdruck Speicher / Max. working-pressure water tank / Presión máxima de trabajo ACS / Pressão máxima de trabalho AQS	bar	6	6
Max. Betriebsdruck Wärmetauscher / Max. working-pressure heat exchanger / Presión máxima intercambiador / Pressão máx. permutador	bar	10	10
Max. Betriebsdruck Heizung / Max. working-pressure heating / Presión máxima calefacción / Carga máxima aquecimento	bar	3	3
Max. Betriebstemperatur Speicher / Max. working-temperature water tank / Temperatura máx. ACS / Temperatura máx. AQS	°C	95	95
Max. Betriebstemperatur Wärmetauscher / Max. working-temperature heat exchanger / Temperatura máx. intercambiador / Temperatura máx. permutador	°C	110	110
Max. Betriebsdruck Heizung / Max. working-temperature heating / Temperatura máx. calefacción / Temperatura máx. aquecimento	°C	95	95

**IMPORTANTE:** Llenar primero el depósito interno de ACS, con el fin de evitar posibles daños en el mismo. El acumulador interno se mantendrá a una presión de 1,2bar.

**IMPORTANTE:** Encher primeiro o depósito interno de AQS, com o fim de evitar possíveis danos ao mesmo. O acumulador interno se manterá a uma pressão de 1,2bar.

Nota: En el caso de que se coloque una resistencia eléctrica, se tendrá especial cuidado en que ésta no choque con ninguno de los componentes que se encuentran en el interior del acumulador.

Nota: No caso de instalar uma resistência eléctrica, deverá ter-se um especial cuidado para que a mesma não bata em nenhum dos componentes internos do acumulador.

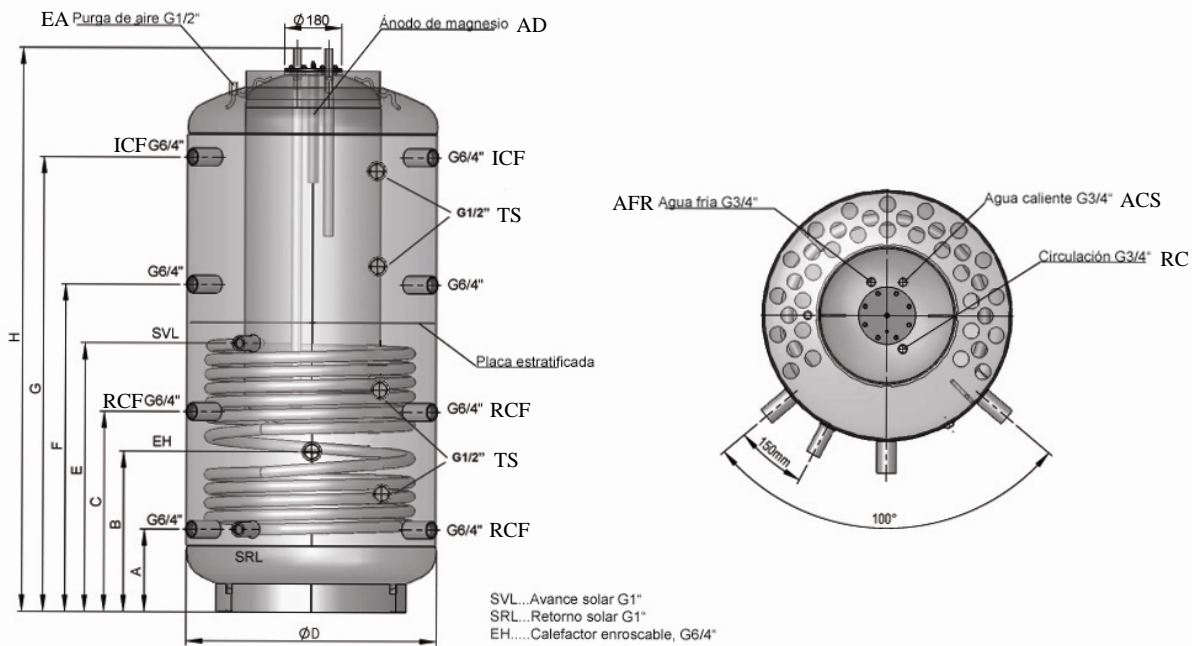

Modelo / Modell / Model	A	B	C	D	E	F	G	H
750/150	260	505	630	790	845	1030	1430	1773
900/200	310	555	745	790	1030	1250	1710	2123

ANSCHLUßTYP / CONNECTOR TYPE / TIPO CONEXIONES / TIPO DE CONECTOR	750/150	900/200
EA Entlüftung / Air evacuation / Purga de aire / Escape de Ar	1/2"	1/2"
TS Thermometer / Thermometer / Termómetro / Termometro	1/2"	1/2"
TS Fühler / Feeler / Sonda / Sonda	1/2"	1/2"
SVL Wärmetauscher Vorlauf / Water exchanger inlet / Intercambiador ida / Permutador ida	1"	1"
SRL Wärmetauscher Rücklauf / Water exchanger outlet / Intercambiador retorno / Permutador retorno	1"	1"
AFR Kaltwasser-Zulauf / Cold water / Agua de red / Água de rede	3/4"	3/4"
RCF Heizung Rücklauf / Heat carrier outlet / Retorno de calefacción / Retorno do aquecimento	1-1/2"	1-1/2"
EH Elektro - Heizstab / Electric heater / Resistencia eléctrica / Resistenza elettrica	1-1/2"	1-1/2"
ICF Heizung VI / Heat carrier inlet / Ida a Calefacción / Aquecimento ida	1-1/2"	1-1/2"
RC Zirkulation / Re-circulation / Recirculación / Recirculação	3/4"	3/4"
AD Anode / Anode / Anodo / Ânodo	1-1/4"	1-1/4"
ACS Brauchwasser-Entnahme / Domestic hot water / Agua caliente sanitaria / Água quente sanitária	3/4"	3/4"